



ELINKAARILASKELMA ERI LÄMMITYSJÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOSTA

Ilmanvaihdon osuus kiinteistöön ostettavan lämmitysenergian kulutuksesta on keskimäärin 35 % rakennuksissa, joilla on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoilman mukana häviävästä lämpöenergiasta voidaan saada parhaimmillaan talteen ja hyödyntää yli puolet lämpöpumppuratkaisuun perustuvalla poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmällä. Talteen otettua lämpöenergiaa voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa.

Lämmöntalteenoton avulla kiinteistöön ostettavan lämmitysenergian tarve laskee ja kulut pienenevät.

Parhaimmillaan järjestelmän takaisinmaksuaika on jopa 5-7 vuotta. Näin investointi maksaa itsensä takaisin saavutetuilla säästöillä aiheuttamatta korotuspainetta vastikkeisiin.


ELINKAARI-/KANNATTAVUUSLASKELMA 800€ + ALV,
sisältäen mm. seuraavaa:

- tarkastuskäynti kohteessa
- selvitetään energiansäästöjärjestelmän soveltuvuus kohteeseen
- yhden vertailujärjestelmän laskelman (useampi järjestelmä +150€/kpl + alv)

Laskelmasta selviää :

- takaisinmaksuaika valitulle järjestelmälle
- säästöt euroina ja MWh:na järjestelmän elinkaaren aikana
- investoinnin tuotto järjestelmän elinkaaren aikana
- sijoitetun pääoman tuotto %:na vuodessa (ROI)

Säästöt elinkaaren aikana (malliraportti)

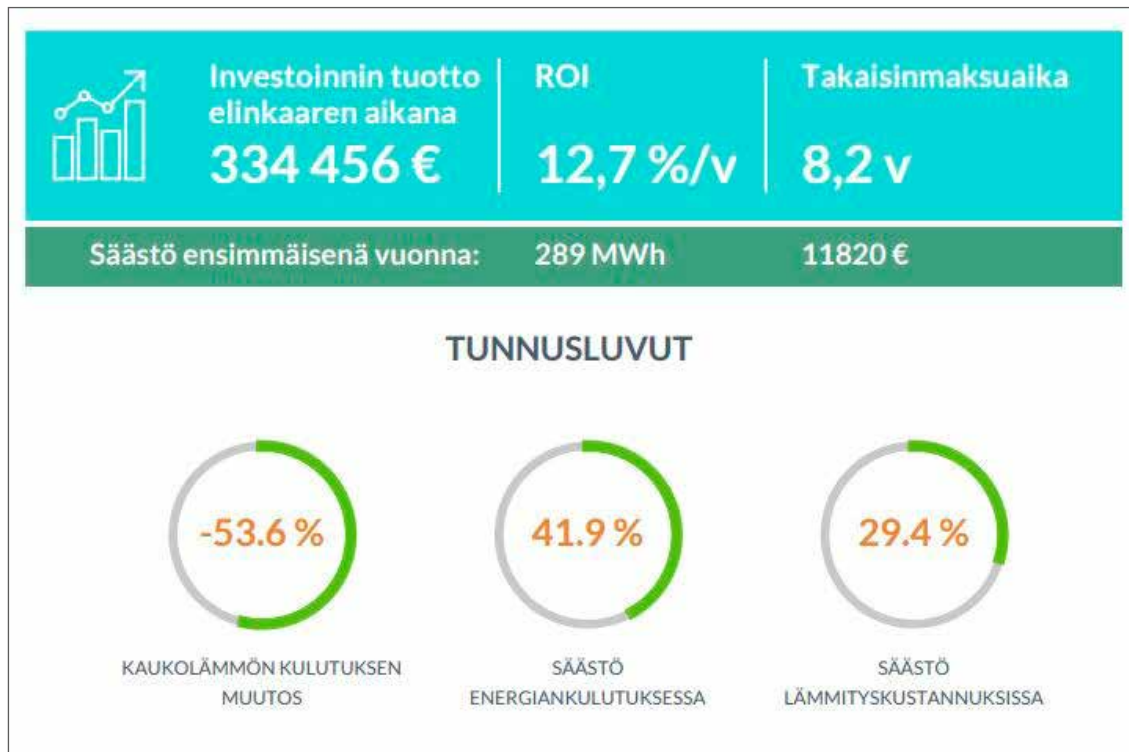

OTA YHTEYTTÄ!

Tulemme mielellämme esittelemään palveluitamme tarkemmin luoksenne. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Asiantuntija



Markku Sinisalo
yksikön päällikkö
toimitila- ja uudissuunnittelu
0400 423 578
markku.sinisalo@talokeskus.fi

Asiantuntija



Jari Heikkilä
suunnittelupäällikkö
linjasaneerauspalvelut
040 580 8034
jari.heikkila@talokeskus.fi

Myynti



Matti Hellgrén
asiakaspalvelupäällikkö
energia-asiantuntija
050 533 7127
matti.hellgren@talokeskus.fi